



Secretaría Concejo Municipal
Municipalidad de Barva
TRANSCRIPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACUERDO

Barva, 08 de Julio del 2.020.
SM -719-2020

Señor(as):
MSc. Jorge Acuña Prado
Alcalde Municipal

Regidores y Síndicos

Estimado (a) Señor (a):

Asunto: Informe semanal del Acueducto Municipal Oficio ACD-MB-0306-2020.

La Suscrita Secretaria Municipal le **transcribe y notifica** para su conocimiento y trámites pertinentes el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Barva en su **Sesión Ordinaria N° 38-2020** celebrada en el Salón de Sesiones a las diecisiete horas con cero minutos del día **29 de Junio del 2.020** que a la letra dice:

Art. 06 El Master Jorge Acuña Prado Alcalde Municipal presenta lo siguiente que a la letra dice:

ATL

Acueducto Municipal
Municipalidad de Barva

Hora: 10:00 a.m.

Barva, 29 de junio 2020
Oficio N° Acd-MB-0306-2020

MSc. Jorge Acuña Prado.
Alcalde Municipal.
Municipalidad de Barva.


Estimado señor:

Reciba un cordial saludo de mi parte. Por este medio doy respuesta al acuerdo N° 378-2020 referente a solicitud de informe semanal del seguimiento de la situación que enfrenta el Acueducto Municipal.

A continuación, detallo lo siguiente:


22 de junio 2020

1. Revisión de tanques de almacenamiento Matilde 1 y 2, Chaves, Armonía y Gemelos. Además, los días lunes se realiza el proceso de cloración en los 11 (once) tanques de almacenamientos.
2. Se realizó inspección en el proyecto que está desarrollando el Señor Esteban Porras Montero en el sector de Calle Morales en San Pedro de Barva. Estas fotos son como actualmente se encuentra el proyecto N° 2.

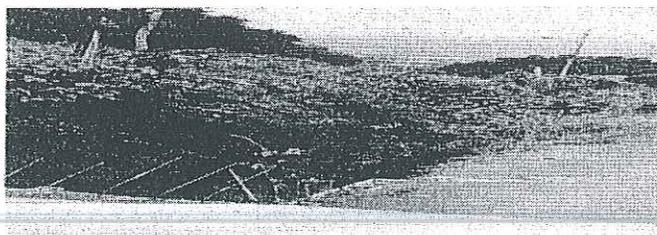





Secretaría Concejo Municipal
Municipalidad de Barva
TRANSCRIPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACUERDO

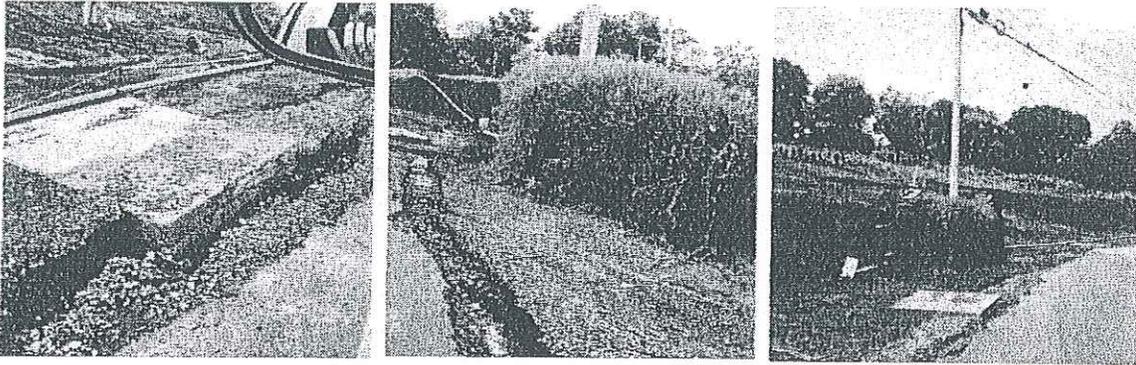

3. Se presentaron problemas en el Pozo Monte Hiedra en el sector de San Pablo de Barva, ya dos de los controles se quemaron y el pozo dejó de funcionar lo que provocó desabastecimiento en la urbanización.

Se logró poner funcionar el pozo de manera directa, ya que el daño no se pudo reparar porque se requería conseguir los dos controles.

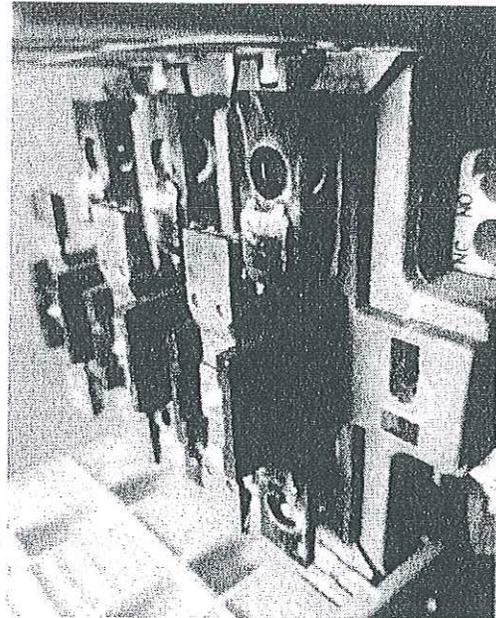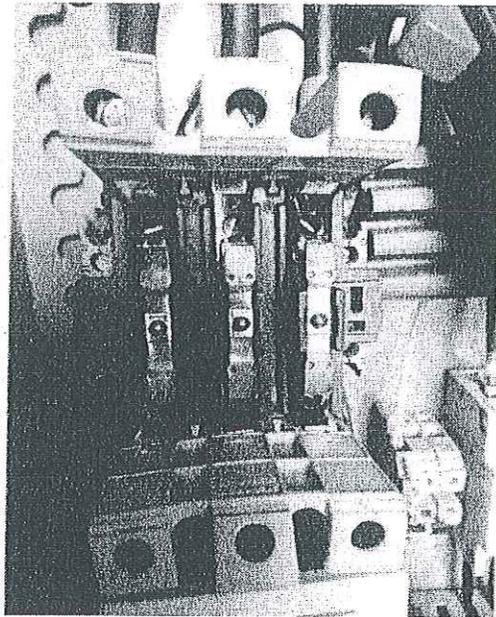




Secretaría Concejo Municipal
Municipalidad de Barva
TRANSCRIPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACUERDO

23 junio 2020

1. Revisión de los tanques de almacenamiento Matilde 1 y 2, Armonía y Gemelos. Los tanques Matilde 1 y 2 desde el día 27 de mayo amanecen rebalsando.
2. Atención a reportes por fugas, alto consumo, poca presión, entre otros.

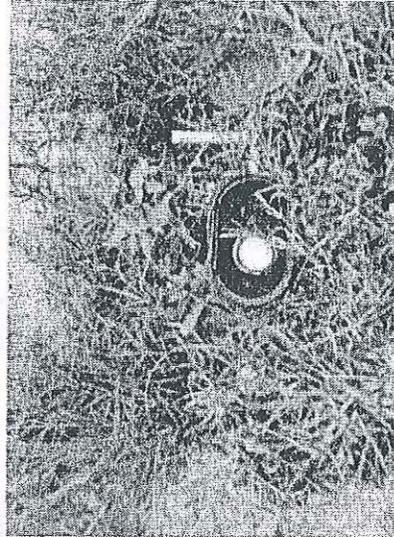



3. Instalación de los controles en el Pozo Monte Hiedra. Ya una vez instalados los controles se regularon los electrodos, se encendió el pozo y empezó a funcionar sin dar problemas.
4. A partir de este día se inicia con la limpieza de la losa, revisión de tapas y candados, revisión de los sistemas de cloración, así como la chapea y limpieza de aceras en todos los tanques de almacenamiento y quebragradientes del Acueducto Municipal.



Secretaría Concejo Municipal
Municipalidad de Barva
TRANSCRIPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACUERDO




Acueducto Municipal
Municipalidad de Barva

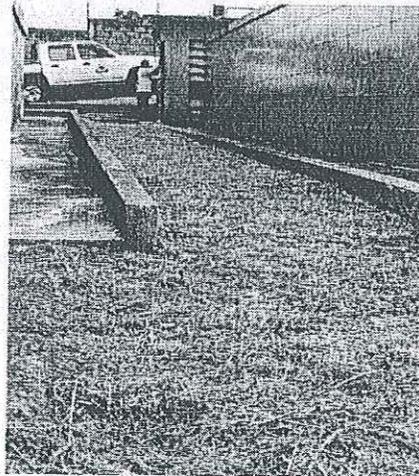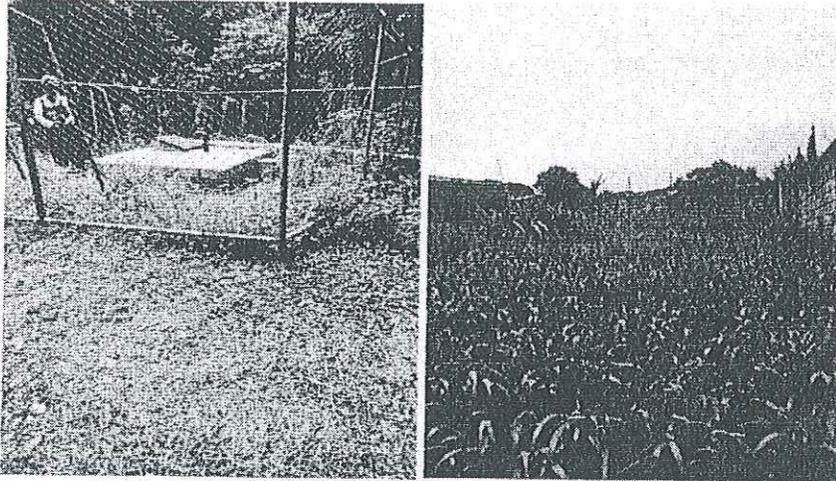

5. Colocación de tubería de ½ pulgada para abastecer el proyecto del Instituto de Educación Comunitaria IPEC.
-




Secretaría Concejo Municipal
Municipalidad de Barva
TRANSCRIPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACUERDO

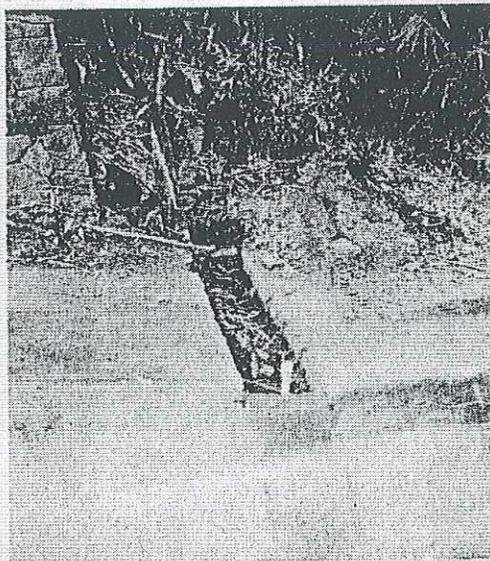


24 junio 2020

1. Revisión de los tanques de almacenamiento Matilde 1 y 2, Chaves, Arguedas, Armonía y Gemelos.
2. Atención a reportes por fugas, alto consumo, entre otros.

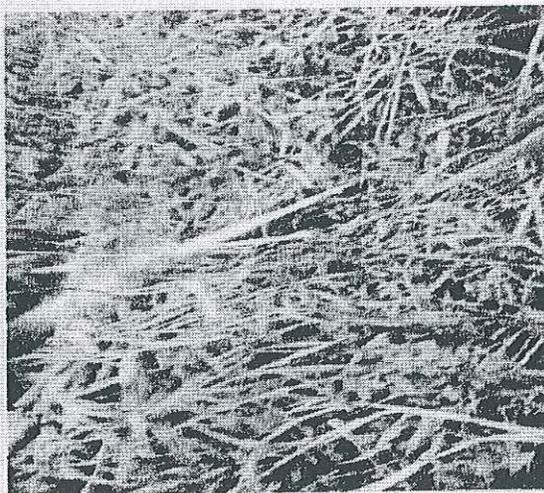




Secretaría Concejo Municipal
Municipalidad de Barva
TRANSCRIPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACUERDO

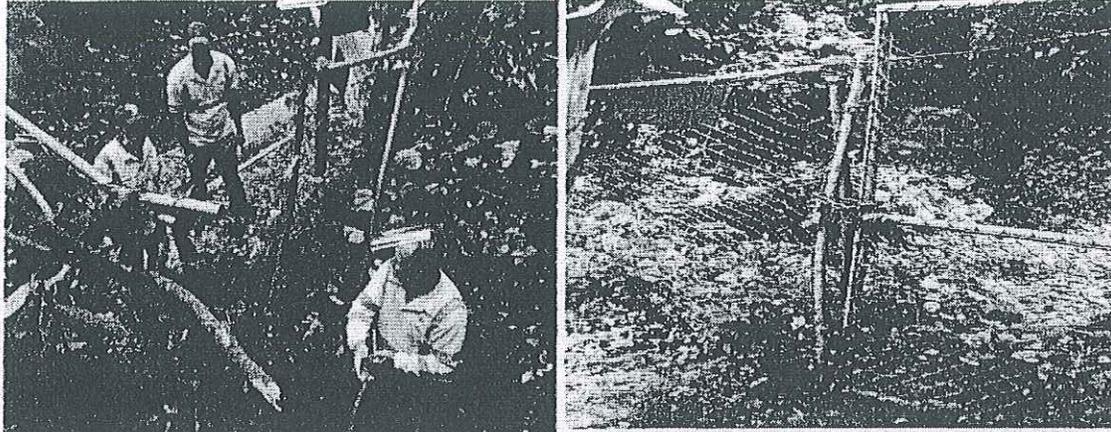

26 junio 2020

1. Revisión de los tanques de almacenamiento Matilde 1 y 2, Chaves, Arguedas, Armonía y Gemelos.
2. Atención a reportes por fugas, alto consumo, entre otros.
3. Visita a la naciente Chagos para entrevista realizada por Radio Barva digital. En esta ocasión asistieron el Señor Alcalde Jorge Acuña, la Señorita Marcela Jara, el periodista de Radio Barva y mi persona. La idea era visita varias de las nacientes, pero debido al clima esto no fue posible por lo que solo se visitó la naciente Chagos.

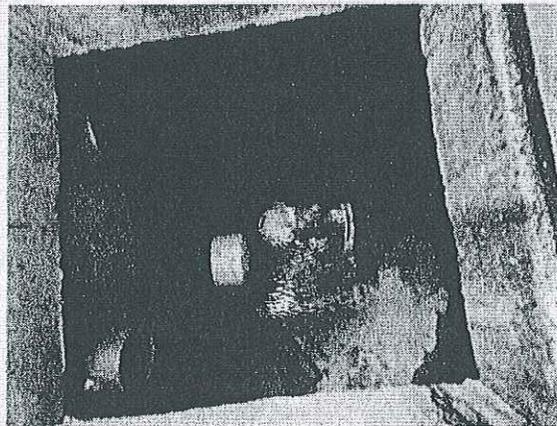




Secretaría Concejo Municipal
Municipalidad de Barva

TRANSCRIPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACUERDO

25 junio 2020

1. Revisión de los tanques de almacenamiento Matilde 1 y 2, Chaves, Arguedas, Armonía y Gemelos.
2. Reajuste de cloración en los 11 (once) tanques de almacenamiento. Todos los jueves se revisan los sistemas de cloración y de ser necesario se realiza el reajuste para que el sistema mantenga los niveles de cloración adecuado.
3. Atención a reportes por fugas, alto consumo, entre otros.
4. Reparación de la malla en la naciente Brealy ocasionada por la caída de un árbol bastante grande sobre la malla. Esta naciente se encuentra ubicada en el sector de Paso Llano en el distrito de San José de la Montaña. Por el momento se realizó una reparación preventiva por lo que para el próximo presupuesto se dejará contenido para la sustitución de la malla.

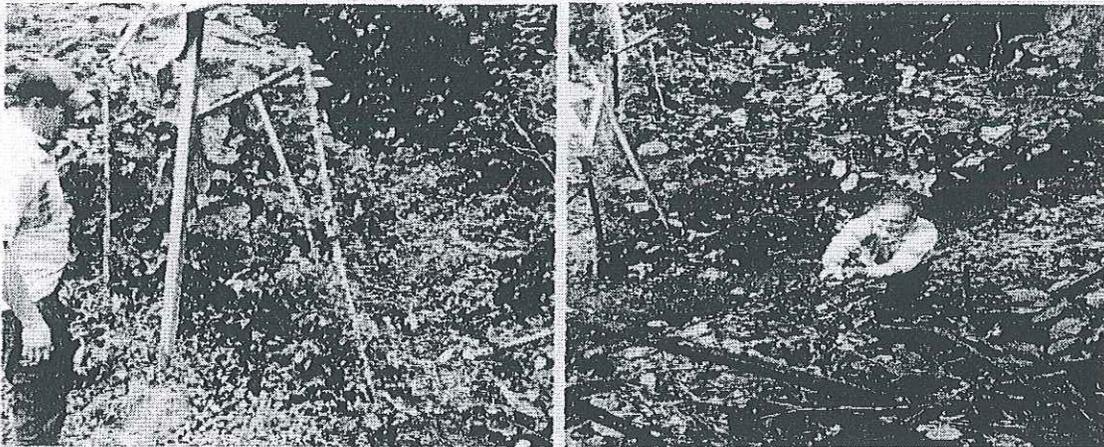



Secretaría Concejo Municipal
Municipalidad de Barva

TRANSCRIPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACUERDO

4. Revisión de quiebragradientes Milena en el sector de Paso Llano en San José de la Montaña para verificar que todo se encontrara en perfecto estado.


El día 12 de junio se realizaron los aforos, estos se realizan de forma mensual y la medida la ejecuta la empresa ICEA del Ingeniero Fernando Sánchez Redondo. Para ese día contábamos con 59.48 litros por segundo.

Medición de Caudales con Equipo Ultrasonico
Acueducto: Municipalidad de Barva
Lugar: Tubos # 1 y # 2, Arroyo de Angar a la Tapia de los Espinos de la Montaña
Acompañados a la medición: Ingeniero Sánchez Redondo Kattia Mirand
ACTUANDO 2216

Detalle		Fecha: 12 de Junio 2020	Tubo N° 1	Tubo N° 2
Material			P.V.C.	P.V.C.
Diámetro			6" = 150 mm	6" = 150 mm
Espesor de Pared			7.02 mm	6.83 mm
Longitud = Circunferencia			530.0 mm	530.0 mm
Separación de Electrodo			90.1 mm	90.1 mm
TIEMPO 1	Caudal Acumulado Litros		575.2	580.0
	Tiempo Acumulado 2 min = 120 segundos		480 seg	480 seg
	Caudal promedio		4.79	4.83
TIEMPO 2	Caudal Acumulado Litros		1015.3	1020.0
	Tiempo Acumulado 4 min = 240 seg		240 seg	240 seg
	Caudal promedio		4.23	4.25
TIEMPO 3	Caudal Acumulado Litros		1415.2	1420.0
	Tiempo Acumulado 6 min = 360 segundos		360 seg	360 seg
	Caudal promedio		3.93	3.94
TIEMPO 4	Caudal Acumulado Litros		1793.2	1800.0
	Tiempo Acumulado 8 min = 480 seg.		480 seg	480 seg
	Caudal promedio		3.73	3.75
TIEMPO 5	Caudal Acumulado Litros		2192.2	2200.0
	Tiempo Acumulado 10 min = 600 seg.		600 seg	600 seg
	Caudal promedio		3.65	3.66
Caudal Registrado (litros/seg.)			25.50	
CAUDAL TOTAL ENTRANDO TUBO #1+2 (litros/seg.)			59.48	

Sin más por el momento,

Se despide,


MBA. Kattia Miranda Sánchez.
Acueducto Municipal.
Municipalidad de Barva.



(Copiado textualmente)

ACUERDO NO. 548-2020

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA RECIBIR DICHO INFORME Y LO TRASLADA A LOS REGIDORES Y SÍNDICOS PARA SU CONOCIMIENTO
INFORME RECIBIDO Y TRASLADADO
VOTACIÓN UNÁNIME



*Secretaría Concejo Municipal
Municipalidad de Barva*

TRANSCRIPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACUERDO

VOTAN POSITIVAMENTE: INGRID MARÍA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, MARÍA ISABEL MONTERO SEGURA, MARVIN MORA RÍOS, MÓNICA HERNÁNDEZ SEGURA, HEIDY MURILLO CALVO.

ATENTAMENTE

BACH. CINTHYA VALERIO HERRERA
SECRETARÍA MUNICIPAL AD-HOC
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA



Cl. Archivo
KMA



INSTITUTIONAL RESEARCH
DEPARTMENT OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C. 20315

RESEARCH REPORT
TITLE: [Illegible]
AUTHOR: [Illegible]
DATE: [Illegible]

[Illegible handwritten text and a large circular stamp]

FORM NO. 1
1-60